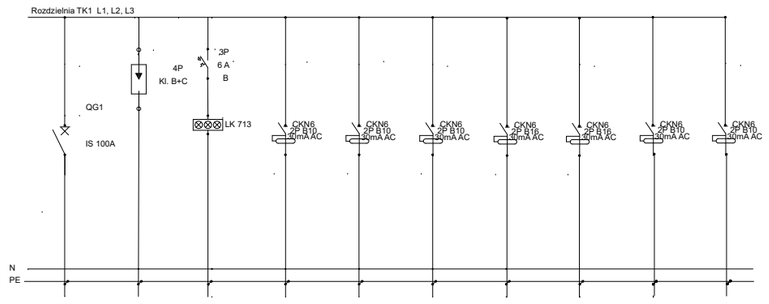

Nazwa	Zasilanie z TB2	Ograniczniki przepięć	Kontrola faz	Rezerwa	Oświetlenie pom. 1	Oświetlenie pom. 2	Gniazda ogólne pom. 1	Gniazda ogólne pom. 2	Klimaatyzacja pom. 1	Rezerwa
Zaciski	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
Moc zainstalowana Pi [kW]		-	-		0,6	0,6	2,0	2,0	3,0	
Nr obwodu	TK1/1	TK1/2	TK1/3 TK4/4	TK1/5	TK1/6	TK1/7	TK1/8	TK1/9	TK1/10	TK1/11
Typ przewodu	YDY 5x6mm2				YDY 4x1.5	YDY 4x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	
		-	-							
		-	-							

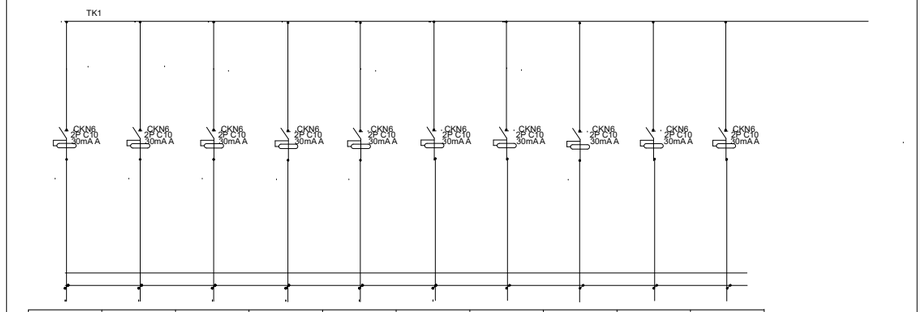

Gniazda data PEL 1,2	Gniazda data PEL 3,4	Gniazda data PEL 5,6	Gniazda data PEL 7,8	Gniazda data PEL 9,10	Gniazda data PEL 11,12	Gniazda data PEL 13,14	Gniazda data PEL 15,16	Szafki teletechniczne	Rezerwa
L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
TK1/12	TK1/13	TK1/14	TK1/15	TK1/16	TK1/17	TK1/18	TK1/19	TK1/20	TK1/21
YDY 3x2.5	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	YDY 3x2,5mm	