



Projektowana szafa
dystrybucyjna SDM
12U 600x600mm

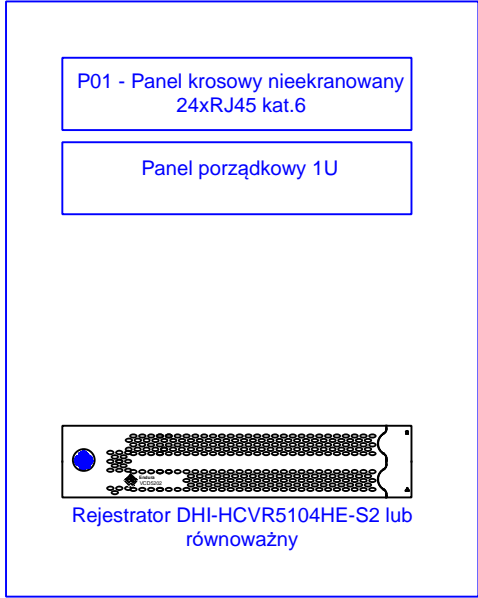

Oznaczenia:

- PIR nr Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
- Ekspander wejść centrali alarmowej w obudowie z zasilaczem. Zabudować nad sufitem systemowym.
- Zasilacz kamer 230VAC/12VDC 8x0,5A. Zabudować nad sufitem systemowym.
- KDK nr Kamera wewnętrzna kopułkowa HD-CVI
- SDM Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 18U 600x600
- Gniazda VGA + HDMI. Kable łączące biurko wykładowcy z projektorem/monitorem
- SDM nr panela/ nr gniazda Gniazda pojedyncze RJ45, moduł keystone nieekranowany kat.6
- Gniazda podwójne RJ45, moduły keystone nieekranowane kat.6



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**"PRZEBUDOWA PRACOWNI CHEMICZNEJ"
KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL. MOSTOWA 7**

INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

TEMAT RYSUNKU:

Rzut instalacji teletechnicznych

SKALA:

-

NR RYSUNKU:

E-4

BRANŻA:

Elektryczna

PROJEKTANT:

mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski

NR UPRAWNIEN:

OPL/0847/PWOE/10

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inż. Waldemar Biliński

PODPIS:

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

DATA:

20.02.2016r.